
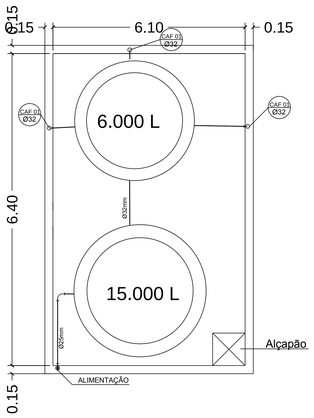



PLANTA BAIXA - RESERVATÓRIO

Área: 42,88m²
Sem Escala

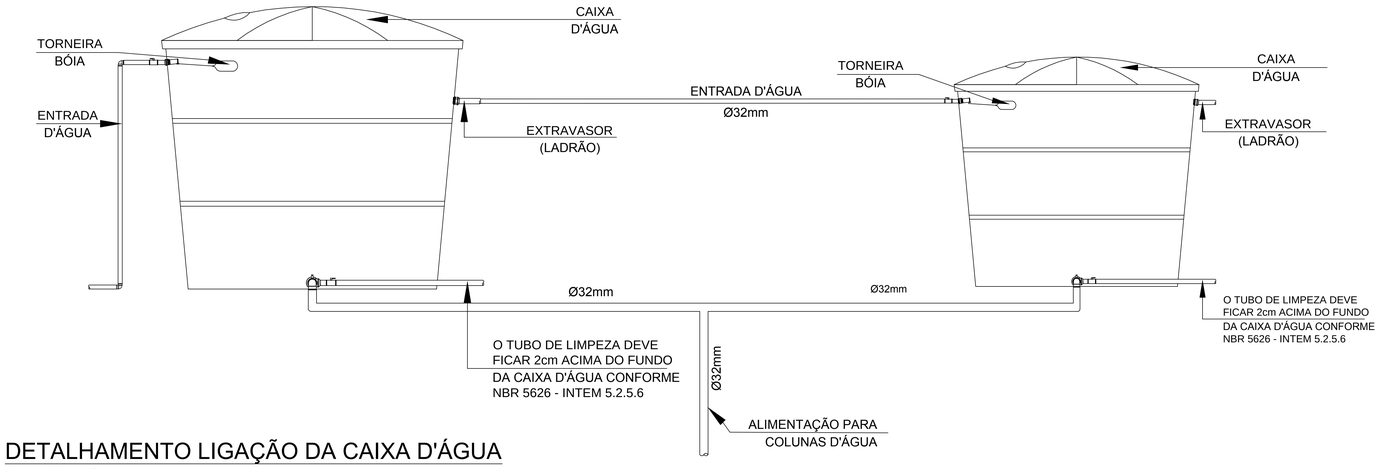

DETALHAMENTO LIGAÇÃO DA CAIXA D'ÁGUA

Sem Escala

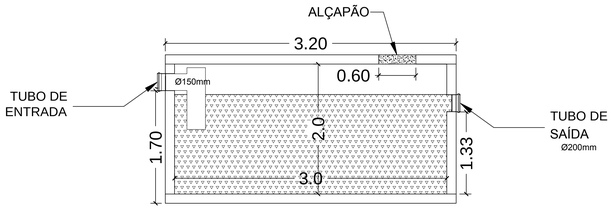



Detalhamento Fossa

Sem escala

CAIXA DE GORDURA

Sem escala

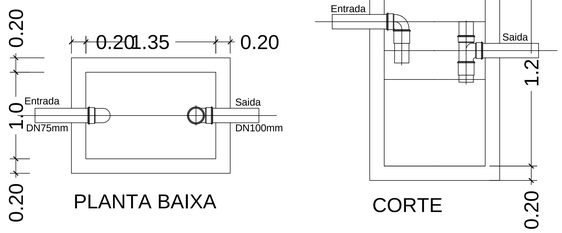

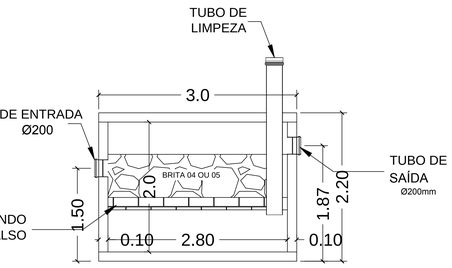

Detalhamento Filtro

Sem escala

DIMENSIONAMENTO DA CAIXA DE GORDURA:

01) A caixa podera ter secao circular com diametro minimo de 600mm;

02) As medidas indicadas sao as minimas permitidas;

03) Cotas em centimetros;

04) As caixas de inspecao deverao ter tampas com fecho hermetico, de facil localizacao e a expensas do cliente;

05) Devera possuir concreto magro no seu fundo;

06) De acordo com a NBR 8160/99 dispositivo 5.1.5.1.3.c, para a coleta cozinha grande, dimensionaremos de acordo com o número de contribuintes:

V= 2 N + 20


N= Numero de Contribuintes = 303 pessoas

V= 2 N + 20


V= 2x303 + 20

V= 626 Litros / 6.2m³

07) Tubulacao de saida DN 100;

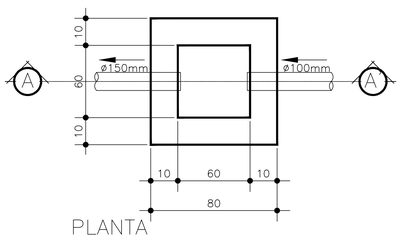

PLANTA

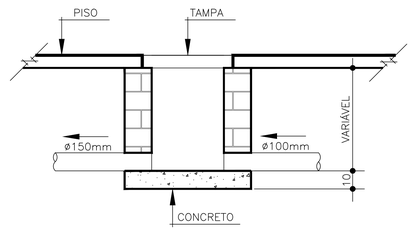

CORTE AA'

Caixa de Inspeção

Sem escala



Detalhamento Vala de Infiltracão

Sem escala

Engeobra
CREA SC 158.454-0
ENGENHARIA E INFRAESTRUTURA

Rua Primo Tacca, 350, Bairro Tacca - Xanxerê- SC
E-mail:engenharia.engeobra@gmail.com Cel: (49) 9 9976-0226

OBRA: Centro Municipal de Educação Infantil ABC

LOCAL: Rua Helena Bigaton, Bairro da Gruta - Caibi - SC

PROJETO: HIDROSSANITÁRIOS

ESPECIFICAÇÕES:
- Detalhamentos.

DATA: 03/2022

DESENHO: G.D.V.

ÁREA: 1.087,69 m²

ESCALA: Indicada

PRANCHA: 05 /05

Projeto:

Assinado de forma digital por SAMUEL SPESSATTO OUTEIRO:04412294927
Dados: 2022.03.04 10:06:36 -03'00'

SAMUEL SPESSATTO OUTEIRO
Eng° Civil- CREA SC 133319-7

Proprietário:

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIBI
CNPJ:82.940.776/0001-56